

Ime gradiva:

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Številka zadeve:

007-300/2018

Datum objave:

4. 9. 2018

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

19. 9. 2018

e-naslov:

gp.mop@gov.si

Obrazložitev

1. Izhodišče za ureditev skladiščenja

Ureditve skladiščenja so določene z upoštevanjem izhodišča, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih kot so na primer požari, kar so potrdili primeri takih požarov v preteklosti.

2. Namen uredbe

Namen uredbe je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred požarom.

3. Zakonska podlaga

Podlaga za izdajo uredbe je peti odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja, ki določa, da Vlada RS določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki.

4. Strokovne podlage

MOP je pri pripravi uredbe v sodelovanju s strokovnjaki s področja požarne varnosti proučil dve smernici:

- CFP A – E Guideline No 32:2014 F : Treatment and Storage of waste and combustible,
- Waste Industry Safety and Health Forum: WASTE 28: Reducing Fire Risk at Waste Management Sites, issue 2, April 2017.

V uredbi je povzeta smernica CFP A, ker je za uporabo enostavnejša in povzeta po nemškem pristopu urejanja požarne varnosti, ki je slovenski praksi bližji, saj po nemškem vzoru gradbena zakonodaja ureja požarno varnost v stavbah. Pristop iz smernice CFP A je bližje tudi veljavni uredbi, ki ureja skladiščenje odpadnih gum.

Ob zavedanju, da je ta smernica robustna, uredba dopušča ureditve ukrepov požarne varnosti tudi na podlagi drugih smernic, a ob pogoju, da stopnja požarne varnosti z uporabo drugih ukrepov ni nižja od stopnje, ki jo zagotavljajo ukrepi, določeni v uredbi.

5. Uporaba uredbe

Uredba se uporablja za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

Med trdne gorljive odpadke spadajo: odpadna plastika, odpadna guma, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami, odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.

Uredba ureja skladiščenje odpadkov na prostem, pri čemer skladiščenje na prostem pomeni, da je to skladiščenje izven stavb in da je treba stavbe razumeti v povezavi z njihovim pomenom, določenim z gradbeno zakonodajo.

Uredba se uporablja za vse načine skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, neodvisno od tega, ali so odpadki v razsutem stanju, v balah, v kontejnerjih, kovinskih zabojnikih ali big-bag vrečah. Izjema je skladiščenje odpadkov v standardiziranih ognjevarnih kontejnerjih z vgrajenim zadrževalnim sistemom za prestrzanje in zadrževanje gasilnih tekočin, za katero se uporabljajo le določbe glede ravnanja z gasilno vodo, ki nastaja pri gašenju požarov v skladiščih.

Zavezanci za izvajanje uredbe bodo izvorni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in obdelovalci odpadkov, saj vsi izvajajo skladiščenje odpadkov bodisi kot začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje ali skladiščenje pri obdelavi odpadkov.

Uredba se uporablja za skladišča, kjer se skladišči več kot 200 m³ odpadkov. Ta meja je določena na podlagi priporočila iz smernice in na podlagi razmisleka glede najmanjše količine odpadkov, za katero je treba zaradi nevarnosti za onesnaženje okolja s predpisom urediti dodatne zahteve. Ob zavedanju, da nevarnost za onesnaženje okolja lahko predstavljajo tudi manjša skladišča trdnih gorljivih odpadkov, lahko tudi upravljavci manjših skladišč smiselno upoštevajo določbe uredbe.

6. Vsebina uredbe

Uredba ureja ukrepe varstva okolja in požarnega varstva, ki zadevajo običajno skladiščenje in izredne dogodke v skladiščih kot je na primer gorenje odpadkov oziroma požar, in obsega:

- splošne ukrepe, povezane z rednim izvajanjem skladiščenja,
- ukrepe za preprečevanje požara,
- ukrepe pripravljenosti za primer požara, še posebej ukrepe za preprečitev onesnaženja okolja ob požaru in po njem,
- ukrepe hitrega zaznavanja požara in ukrepe za preprečitev onesnaženja okolja ob in po požaru.

Upravljavec skladišča zagotovi naslednje splošne ukrepe varstva okolja:

- v skladišču skladišči le snovi in predmete, ki so odpadki,
- označenost skladišča,
- da so tla skladišča v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da so nepropustna in odporna na učinkovanje skladiščenih odpadkov in gasilne vode,
- kroženje vode za gašenje, če je to možno,
- da zaradi skladiščenja odpadki ne spreminjajo fizikalnih in kemijskih lastnosti,
- da se za transport in manipulacijo z odpadki uporabljajo vozila, ki so opremljena tako, da se prepreči razsutje odpadkov,
- da so nepremične posode, zabojniki ali druge embalažne enote, v katerih so skladiščeni odpadki, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov,
- da so nepremične posode, zabojniki in druge embalažne enote, ki se uporabljajo za skladiščenje odpadkov, izdelane tako, da omogočajo varno polnjenje, praznjenje in vzorčenje odpadkov,
- da skladiščeni odpadki in postavitve embalažnih enot omogočajo neoviran dostop in premikanje z viličarjem ali podobnim strojem,
- da so odpadki, ki niso skladiščeni v zaprtih embalažnih enotah, oddaljeni od omrežja za prenos in distribucijo električne energije najmanj 15 m tlorisne razdalje,
- da je glede na lokacijo skladišča odpadkov na prostem v največji možni meri preprečena možnost požiga zaradi vandalizma,
- zagotovi zadrževalni sistem za prestrežanje in zadržanje gasilne vode, da bi preprečil nenadzorovani izpust gasilne vode ter onesnaženje tal ali voda.

Upravljalavec skladišča zagotovi naslednje splošne ukrepe za preprečevanje nastanka požara:

- ne uporablja odprtega ognja in zagotovi, da v skladišču ljudje ne kadijo,
- ograjenost celotnega skladišča z najmanj 1,8 m visoko ograjo, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam ter vozilom in osebam izven obratovalnega časa skladišča,
- redno vizualno kontrolo skladiščenih odpadkov ali ustrezen videonadzor. O izvedeni kontroli je treba voditi evidenco, iz katere je razvidno časovno zaporedje dogodkov in ugotovitev. Evidenco je potrebno hraniti najmanj eno leto in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo,
- načrtno in sistematično spremljanje temperature odpadkov v skladiščih, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga. Za spremljanje temperature izdelava načrt in o tem vodi evidenco,
- izdelava požarni red, s katerimi določi organizacijo varstva pred požarom v skladiščih.

Upravljalavec skladišča zagotovi naslednje ukrepe za odkrivanje in javljanje požarov in za preprečitev razširitve začetnega požara na velik požar:

- da požarno varovanje izvaja poklicna ali prostovoljna gasilska enota v skladu s predpisi o požarnem varovanju,
- da v primer, kadar požarnega varovanja s poklicno ali prostovoljno gasilsko enoto ni možno zagotoviti:
 - a) zagotovi 24-urno prisotnost oseb, ki so usposobljeni za začetno gašenje požarov in izvajanje evakuacije, v skladu s predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom ali
 - b) zagotovi opremljenost z ustreznim vgrajenim avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara v kombinaciji z ustreznim vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom.

V skladiščih, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, je treba zagotoviti avtomatsko odkrivanje požarov.

Upravljalavec skladišča zagotovi skladiščenje odpadkov na način;

- da skladišče razdeli na požarne sektorje, med požarnimi sektorji pa zagotovi najmanj 20 m praznega prostora ali požarni zid. Površine požarnih sektorjev naj ne presegajo 1600 m², požarni sektorji večjih površin so dopustni, če je skladišče opremljeno s sistemom za avtomatsko odkrivanje in gašenje požarov,
- da znotraj požarnih sektorjev zagotovi požarna polja, katerih površina ne sme presegati 400 m², in med polji najmanj 5 m praznega prostora,
- da med odpadki in stavbami zagotovi najmanj 20 m praznega prostora ali požarni zid,
- da med odpadki in mejo skladišča, do katere je z zunanje strani omogočen prost dostop, zagotovi najmanj 10m praznega prostora ali zaščitni zid ustrezne višine iz negorljivih materialov.

Upravljalavec skladišča zagotovi naslednje tehnične ukrepe pripravljenost za ukrepanje ob požarih in sicer:

- da je glede na vrsto in količino skladiščenih odpadkov vedno v zadostni količini zagotovljeno ustrezno gasilno sredstvo,
- v primeru, ko se kot gasilno sredstvo uporabi voda, zagotovi količine vode v odvisnosti od velikosti požarnih sektorjev,
- dostop in delovne površine za gasilce.

Upravljalavec zagotovi tudi naslednje organizacijske ukrepe pripravljenost na ukrepanje ob požaru:

- izdelava požarni načrt, s katerimi prikaže skladišče v prostoru in lastnosti ter opremo skladišča z vidika požarne varnosti. Glede vsebine požarnega načrta se smiselno upoštevajo določbe predpisa o požarnega redu glede vsebine požarnega načrta. Požarni načrt pošlje gasilni enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju skladišča,
- obvesti občino, na območju katere je skladišče, o vrsti in največji količini odpadkov, ki je lahko glede na zmogljivost skladišča prisotna v skladišču, kar občini omogoči, da skladišče odpadkov upošteva pri izdelavi operativnega gasilskega načrta občine,

- zagotovi usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom najmanj vsaki dve leti,
- najmanj vsaka tri leta zagotovi vaje s pristojno gasilsko enoto.

Z zadržano gasilno vodo mora upravljavec skladišča ravnati kot z odpadno industrijsko vodo in pri tem zagotoviti odvzem in analizo vzorca ter pred njenim odvajanjem v vodo ali javno kanalizacijo čiščenje v ustrezni čistilni napravi do stanja, ko mejne vrednosti emisije snovi, ki se nanašajo na odvajanje industrijske odpadne vode v vodo, niso presežene.

Zadržana gasilna voda se lahko odstrani kot odpadke, ko čiščenje do zgornjih mejnih vrednosti tehnično ni izvedljivo ali je nesorazmerno drago.

Še pred začetkom skladiščenja in z upoštevanjem značilnosti gorenja odpadkov in snovi, ki se pri tem sproščajo, izdelava načrt ravnanja z gasilno vodo, pri čemer upošteva mnenje pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadne vode in upravljavca javne kanalizacije in/ali čistilne naprave.

Po požaru izdelava poročilo o ravnanju z gasilno vodo, ki je priloga poročila o prvih meritvah oziroma obratovalnem monitoringu odpadne vode.

Upravljavci skladišč bodo pri načrtovanju ukrepov požarne varnosti in drugih ukrepov za doseganje skladnosti z uredbo morali sodelovati s pooblaščenimi inženirji s področja požarne varnosti in od pooblaščenih inženirjev pridobiti izjavo, da je skladišče urejeno in opremljeno v skladu z zahtevami uredbe.

Dokumenti, ki jih bodo upravljavci skladišč izdelali na podlagi uredbe: požarni red, požarni načrt in načrt ravnanja z gasilno vodo, ter izjava pooblaščenega inženirja glede skladnosti skladišča z uredbo, bodo priloge načrta gospodarjenja z odpadki, načrta zbiranja odpadkov in načrta ravnanja z odpadki.

7. Prilagoditev zahtevam uredbe za obstoječa skladišča

Z uveljavitvijo uredbe bodo upravljavci obstoječih skladišč, ki so izvirni povzročitelji odpadkov:

- v 6 mesecih oziroma v 24 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in skladišče zahtevam uredbe,
- v 6 mesecih prilagodili načrt gospodarjenja z odpadki, da bodo iz njega razvidni ukrepi za doseganje skladnosti z uredbo, med njimi tudi izdelan požarni red, požarni načrt in načrt ravnanja z gasilno vodo, ki bodo priloge načrta gospodarjenja z odpadki. V primeru gradnje bodo te priloge po zaključeni gradnji ustrezno spremenili.

Ne glede na potrdilo o vpivu v evidenco zbiralcev odpadkov bodo z uveljavitvijo uredbe upravljavci obstoječih skladišč, ki so zbiralci odpadkov:

- v 6 mesecih oziroma v 24 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in skladišče zahtevam uredbe,
- v 6 mesecih prilagodili načrt zbiranja odpadkov, da bodo iz njega razvidni ukrepi za doseganje skladnosti z uredbo, med njimi tudi izdelan požarni red, požarni načrt in načrt ravnanja z gasilno vodo, ki bodo priloge načrta zbiranja odpadkov. V primeru gradnje bodo te priloge po zaključeni gradnji ustrezno spremenili,
- ob spremembi načrta zbiranja odpadkov vložili vlogo za spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev.

Ne glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje bodo upravljavci obstoječih skladišč, ki izvajajo obdelavo odpadkov:

- v 6 mesecih oziroma v 24 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in skladišče zahtevam uredbe,
- v 6 mesecih prilagodili načrt ravnanja z odpadki, da bodo iz njega razvidni ukrepi za doseganje skladnosti z uredbo, med njimi tudi izdelan požarni red, požarni načrt in načrt ravnanja z gasilno vodo, ki bodo priloge načrta ravnanja z odpadki. V primeru gradnje bodo te priloge po zaključeni gradnji ustrezno spremenili.

Ne glede na vrsto skladišča bodo upravljalci obstoječih skladišč najpozneje v 3 mesecih od uveljavitve te uredbe občino, na območju katere je skladišče, seznanili z vrstami in največjimi količinami odpadkov.

Upravni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo uredbe, se bodo dokončali v skladu s to uredbo.

8. Spremembe osnutka uredbe primerjalno z osnutkom iz javne obravnave od 28. 5. do 28. 6. 2018

Dopolnjen osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem se od osnutka, ki je bil dan v javno obravnavo od 28. 5. do 28. 6. 2018, razlikuje predvsem:

- glede uporabe uredbe od 200 m³ (prej 50 m³),
- da so določene dolžine in širine požarnih sektorjev ter razmikov med njimi, površine požarnih polj in razmiki med njimi, razmiki med odpadki in stavbami ter odmiki odpadkov od meje skladišča, do katere je z zunanje strani prost dostop (prej: z uporabo grafov). V zvezi z razmiki in odmiki je treba upoštevati, da se lahko nadomestijo s požarnim zidom,
- da so podrobneje urejene obveznosti zbiranja in zadržanja gasilne vode,
- da je podrobneje urejeno ravnanje z gasilno vodo,
- da je podrobneje opredeljena vloga, pristojnosti in odgovornosti pooblaščenih inženirjev s področja požarne varnosti.

Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

1. člen (vsebina)

Ta uredba z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja ter zagotavljanja ustrezne požarne varnosti določa zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki (v nadaljnjem besedilu skladišče odpadkov na prostem), ter pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih.

2. člen (uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za začasno skladiščenje pri izvornem povzročitelju, predhodno skladiščenje pri zbiralcu in skladiščenje pri obdelovalcu (v nadaljnjem besedilu skladiščenje), kadar ti skladiščijo 200 m³ ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem, razen če je s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov drugače določeno.

(2) Ta uredba se ne uporablja za skladiščenje odpadkov v standardiziranih ognjevarnih kontejnerjih z vgrajenim zadrževalnim sistemom za prestrezanje in zadrževanje gasilne vode, razen glede ravnanja z zadržano gasilno vodo.

(3) Za vprašanja v zvezi s skladiščenjem odpadkov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.

3. člen (izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. **gasilna voda** je tekočina, ki nastane pri gašenju požarov v skladiščih odpadkov na prostem;
2. **industrijska odpadna voda** je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
3. **pooblaščen inženir** je pooblaščen inženir s področja požarne varnosti v skladu s predpisom, ki ureja inženirsko dejavnost;
4. **požarni sektor** je zaokrožena celota znotraj skladišča na prostem, iz katere se zaradi uporabe predpisane razdalje ali požarnega zidu požar določen čas ne more širiti v sosednje požarne sektorje skladišča na prostem, na sosednje objekte ali v okolje;
5. **skladišče odpadkov** je skladišče odpadkov v stavbah in skladišče odpadkov na prostem;
6. **skladišče odpadkov na prostem** je skladišče, ki ni skladišče odpadkov v stavbi;
7. **stavba** je stavba v skladu z zakonom, ki ureja graditev;
8. **trdni gorljivi odpadki** so odpadna plastika, odpadna guma, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami, odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo;
9. **upravljavec skladišča na prostem** je izvorni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov in obdelovalec odpadkov, ki upravlja skladišče odpadkov na prostem.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor izrazi, opredeljeni v predpisu, ki ureja odpadke, predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in predpisih, ki urejajo graditev in varstvo pred požari.

4. člen **(zahteve za skladišče odpadkov na prostem)**

(1) Skladišče odpadkov na prostem mora izpolnjevati naslednje zahteve:

1. biti mora v celoti ograjeno z najmanj 1,8 m visoko ograjo, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam ter vozilom in osebam izven obratovalnega časa skladišča, razen če je to skladišče že del ograjenega območja;
2. na vhodu skladišča mora biti nameščena tabla z napisom "Skladišče odpadkov" ter naveden naziv upravljavca skladišča;
3. tla skladišča morajo biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da so nepropustna, odporna na učinkovanje skladiščenih odpadkov in na gasilno vodo;
4. za gašenje odpadkov, za katere se uporablja kot gasilno sredstvo voda, morajo biti zagotovljeni najmanj naslednji pretoki vode za gašenje (na voljo vsaj dve uri pri pretočnem tlaku najmanj 3 bar¹):
 - za požarne sektorje s površino manjšo od 1.600 m²: 96 m³/h,
 - za požarne sektorje s površino enako ali večjo od 1.600 m²: 192 m³/h;
5. zagotovljeni morajo biti dostopi, dovozi, delovne površine in postavitvene površine za gasilsko ali drugo intervencijo skladno s predpisi, ki določajo zahteve za dostope, dovoze, delovne površine in postavitvene površine za gasilsko ali drugo intervencijo.

(2) Za izpolnjevanje zahteve iz 4. točke prejšnjega odstavka se glede načinov zagotavljanja vode za gašenje lahko uporabljajo:

- javni ali zasebni vodovod,
- naravni vodotoki in stoječe vode (potoki, reke, jezera...),
- vodnjaki,
- rezervoarji za gasilno vodo ali
- drugi alternativni viri za gasilno vodo.

(3) Če potrebne količine vode za gašenje ni mogoče zagotoviti samo z enim virom, je treba zagotoviti dva ali več virov vode za gašenje.

(4) Viri za zagotavljanje vode za gašenje morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- javni vodovod ustreza za preskrbo z vodo za gašenje, če poleg redne porabe za pitno vodo zagotavlja še zanesljivo dobavo, potreben pretok in zalogo za gašenje;
- naravni vodotoki in stoječe vode morajo imeti dovolj velik stalen dotok, globino ter odvzemno mesto- črpališče. Črpališče je prostor za postavitve gasilnega vozila dovolj blizu vode, da sesalna višina ni večja od 5 m. Na mestu črpanja mora biti voda globoka najmanj 0,4 m. Do črpališča mora biti omogočen dovoz za gasilsko vozilo, skladno s predpisi, ki določajo zahteve za dovoze za gasilska vozila. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti vsaj mesta za postavljanje potrebnega števila prenosnih motornih brizgal in dostop do teh mest. Odvzem vode mora biti zagotovljen tudi v zimskih razmerah. Če površina vode zmrzuje, je treba omogočiti črpanje vode izpod ledu;
 - vodnjak s talno vodo je primeren vir vode za gašenje, če je dotok vode tolikšen, da pri črpanju potrebne količine vode po predvidenem času gladina talne vode ne pade globlje od 5 m;
 - rezervoarji za vodo za gašenje so lahko pokriti ali odkriti. Za odvzem vode je potreben jašek ali vgrajena toga sesalna cev z gasilsko spojko, velikost A (premera 110 mm). Globina rezervoarja mora biti takšna, da sesalna višina ne presega 5 m.

(5) Zračna razdalja od skladiščenih odpadkov do vira vode za gašenje iz drugega odstavka tega člena je lahko največ 80 m.

(6) Če je možno, je potrebno zagotoviti kroženje vode za gašenje.

(7) Upravljavec skladišča mora zagotoviti, da je med gašenjem požara preprečeno onesnaženje tal in voda s snovmi, ki nastajajo pri gašenju.

¹ Zahteve za pretočni tlak samo v primeru, če se voda zagotavlja iz hidrantnega omrežja.

(8) Upravljavec skladišča mora zagotoviti zadrževalni sistem za prestrežanje in zadrževanje gasilne vode, s čimer je preprečeno kakršno koli izcejanje, izpiranje, uhajanje ali odvajanje v kanalizacijo in površinske ter podzemne vode, in je omogočen njen ločen zajem.

(9) Zadrževalni sistem je lahko stacionaren ali premičen, njegova prostornina pa mora zagotoviti prestrežanje in zadrževanje gasilne vode, ki bi nastala ob gašenju. Prostornino zadrževalnega sistema določi pooblaščen inženir za področje požarne varnosti.

(10) Skladišča odpadkov na prostem morajo izpolnjevati tudi zahteve iz predpisov, ki urejajo graditev, požarno varnost ter varnost in zdravje pri delu.

(11) Skladišče odpadkov na prostem v okviru zbirnega centra izvajalca obvezne občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora izpolnjevati tudi zahteve glede zbirnega centra iz predpisa, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

(12) Skladišče odpadkov na prostem v okviru centra za ravnanje s komunalnimi odpadki pri izvajalcu obdelave mešanih komunalnih odpadkov, mora izpolnjevati tudi zahteve za center za ravnanje s komunalnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov.

5. člen (prepovedi)

(1) V skladišču odpadkov na prostem je prepovedano skladiščiti snovi in predmete, ki niso odpadki.

(2) Trdnih gorljivih odpadkov ni dovoljeno skladiščiti izven skladišč odpadkov.

(3) V skladišču odpadkov na prostem sta prepovedana uporaba odprtega ognja in kajenje.

6. člen (zahteve za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem)

(1) Upravljavec skladišča na prostem mora poleg zahtev za skladiščenje odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, urediti in vzdrževati skladišče odpadkov na prostem tako, da:

1. zaradi skladiščenja odpadki ne spreminjajo fizikalnih in kemijskih lastnosti;
2. se za transport in manipulacijo z odpadki uporabljajo vozila, ki so opremljena tako, da se prepreči razsutje odpadkov;
3. so nepremične posode, zabojniki ali druge embalažne enote, v katerih so skladiščeni odpadki, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov;
4. so nepremične posode, zabojniki in druge embalažne enote, ki se uporabljajo za skladiščenje odpadkov, izdelane tako, da omogočajo varno polnjenje, praznjenje in vzorčenje odpadkov;
5. skladiščeni odpadki in postavitve embalažnih enot omogočajo neoviran dostop in premikanje z viličarjem ali podobnim strojem;
6. so odpadki, ki niso skladiščeni v zaprtih embalažnih enotah, oddaljeni od omrežja za prenos in distribucijo električne energije najmanj 15 m tlorisne razdalje;
7. je glede na lokacijo skladišča odpadkov na prostem v največji možni meri preprečena možnost požiga zaradi vandalizma;
8. je glede na vrsto in količino skladiščenih odpadkov vedno v zadostni količini zagotovljeno ustrezno gasilno sredstvo.

(2) Odpadke je dovoljeno skladiščiti na prostem pod naslednjimi pogoji:

1. višina odpadkov v razsutem stanju je največ 5 m oziroma če so balirani, največ 4 bale, pri čemer te v višino ne smejo presegati 4 m,

2. širina odpadkov v razsutem stanju ali baliranih odpadkov² je največ 40 m, če je po celotni dolžini skladiščenih odpadkov omogočena prosta dostopnost z dveh strani, in 20 m, če je prost dostop po celotni dolžini mogoč le z ene strani,

3. največja širina skladiščenih odpadkov v pregradnih skladiščnih prostorih na prostem je 10 m, pri čemer mora biti pregrada vsaj 1 m višja od skladiščenih odpadkov, na pregradi pa mora biti ta višina vidno označena,

4. skladiščeni odpadki so od stavb oddaljeni najmanj 20 m ali pa je treba med stavbo in odpadki zagotoviti požarni zid,

5. požarni sektorji in požarna polja so urejena v skladu s petim, šestim in sedmim odstavkom 7. člena te uredbe, in

6. skladiščeni odpadki so od meje skladišča, do katere je z zunanje strani možen prost dostop, oddaljeni najmanj 10 m, ali pa je na meji skladišča zagotovljen zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine, da se prepreči, da bi bil požar podtaknjen z zunanje strani.

(3) Skladiščenje odpadkov mora biti izvedeno na način, da je zagotovljena stabilnost odpadkov in da ne prihaja do zdrsov ali porušitev. Balirane odpadke je potrebno skladiščiti na način (z zamikanjem bal), da je čim bolj zmanjšano vertikalno širjenje požara.

(4) V skladišču odpadkov na prostem mora biti zagotovljena redna (vsaj na 2 uri) vizualna kontrola ali ustrezen videonadzor, s katerima se spremlja stanje skladiščenih odpadkov, da bi se hitro prepoznala stanja, ki bi lahko povzročila onesnaženje okolja ali gorenje odpadkov, ter izvedli ukrepi za preprečitev onesnaženja okolja ali gorenja odpadkov. O izvedeni kontroli je treba voditi evidenco, iz katere je razvidno časovno zaporedje dogodkov in ugotovitev. Evidenco je potrebno hraniti najmanj eno leto in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.

(5) Upravljevec skladišča določi osebo, ki je odgovorna za posredovanje ažurnih podatkov o vrsti in količini skladiščenih odpadkov na prostem gasilski ali drugi intervencijski enoti.

(6) Upravljevec skladišča odpadkov na prostem mora občino, na področju katere skladišči odpadke na prostem, seznaniti z vrstami in maksimalnimi količinami trdnih gorljivih odpadkov, ki bi v skladišču na prostem v nekem trenutku lahko bile prisotne glede na največjo zmogljivost skladišča. Občina pa je dolžna na podlagi pridobljenih podatkov v roku treh mesecev po potrebi dopolniti operativni gasilski načrt.

7. člen **(ukrepi varstva pred požarom)**

(1) Ukrepi varstva pred požarom se načrtujejo za vrsto in največjo količino trdnih gorljivih odpadkov, ki se lahko skladiščijo v skladišču odpadkov na prostem.

(2) Upravljevec skladišča ukrepe varstva pred požarom v skladiščih trdnih gorljivih odpadkov na prostem določi v sodelovanju s pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti in od pooblaščenega inženirja pridobi izjavo o skladnosti ukrepov varstva pred požarom v skladišču na prostem s to uredbo.

(3) V izjavi iz prejšnjega odstavka pooblaščen inženir poleg potrditve izbire sredstev za gašenje prikaže tudi skladnost skladiščenja z zahtevami te uredbe, predvsem glede:

- organizacije skladiščenja z vidika zagotovitve požarnih sektorjev in požarnih polj, odmikov med požarnimi sektorji in med odpadki in objekti ter odmikov med požarnimi polji,
- požarnega varovanja,
- zagotavljanja vode ali drugih sredstev za gašenje,
- zagotavljanja prestrezanja in zadržanja gasilnih vod.

(4) Upravljevec skladišča na prostem izjavo o skladnosti ukrepov priloži gospodarjenja načrtu, načrtu zbiranja ali načrtu ravnanja z odpadki.

(5) V skladišču trdnih gorljivih odpadkov na prostem je treba požarno varnost zagotavljati tudi z ureditvijo požarnih sektorjev. Površina požarnega sektorja ne sme presegati 1.600 m², med požarnimi sektorji pa je treba zagotoviti najmanj 20 m praznega prostora ali požarni zid.

² Velja tudi za trdne gorljive odpadke, skladiščene v zaprtih kovinskih zabojnikih ali drugih embalažnih enotah.

(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je največja velikost požarnega sektorja skladiščenih odpadkov na prostem (v razsutem stanju in baliranih) 3.200 m², če je ta opremljen z vgrajenim avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito. Obseg in vrsto vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite določi pooblaščen inženir s področja požarne varnosti.

(7) Znotraj požarnih sektorjev je treba oblikovati požarna polja, katerih površina ne sme presegati 400 m² in med njimi zagotoviti prazen prostor širine najmanj 5 m.

(8) Skladišče odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, mora biti glede na vrsto teh odpadkov opremljeno tudi z ustreznim vgrajenim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter ustreznim vgrajenim gasilnim sistemom.

(9) V skladišču odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, je treba zagotoviti načrt nadzorovanja temperature odpadkov in voditi evidenco o nadzorovanju temperature. V načrtu nadzorovanja temperature odpadkov se z upoštevanjem značilnosti skladiščenih odpadkov določi pogostost in način nadzora temperature, odgovorno osebo za nadzor, merila za prepoznavanje situacij, ko zaradi povišane temperature lahko pride do samovžiga odpadkov, in navodila glede ukrepov, ki jih je zaradi preprečitve požara treba izvesti. Evidenca o nadzorovanju temperature je del evidence o kontroli skladišča iz petega odstavka 6. člena te uredbe.

(10) Za izbiro in namestitev gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov v skladišču odpadkov na prostem se glede na požarno nevarnost in površino smiselno uporabljajo predpisi s področja varstva pred požarom, ki urejajo izbiro in namestitev gasilnih aparatov.

(11) Zaposlene v skladišču je treba periodično (vsaj vsaki dve leti) usposabljanje za varstvo pred požarom, glede vsebine in načina usposabljanja se upoštevajo predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.

(12) V skladišču odpadkov na prostem, v katerem se skladiščijo trdni gorljivi odpadki, lahko požarno varovanje izvaja poklicna ali prostovoljna gasilska enota, kot to določajo predpisi o požarnem varovanju.

(13) V primerih, ko zahtev iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti, mora biti v skladišču odpadkov na prostem, v katerem se skladiščijo trdni gorljivi odpadki:

- zagotovljena 24-urna prisotnost oseb, ki so usposobljeni za začetno gašenje požarov in izvajanje evakuacije, v skladu s predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom ali
- zagotovljena opremljenost z ustreznim vgrajenim avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter ustreznim vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito.

(14) V skladišču odpadkov na prostem so na razdalji do 60 metrov od skladiščenih odpadkov, kjer vmes ni požarnega zidu, dovoljena vroča dela samo ob prisotnosti požarne straže.

(15) Upravljavec skladišča na prostem mora ne glede na določbe predpisa, ki ureja izdelavo požarnega načrta, za skladišče na prostem izdelati požarni načrt in pri tem smiselno upoštevati zahteve tega predpisa glede vsebine požarnega načrta. Poleg tega pa mora požarni načrt vsebovati podatke o vrstah in največjih količinah odpadkov v skladišču ter prikaz njihove mikrolokacije na območju skladišča, priporočena sredstva za gašenje posameznih vrst odpadkov, ter ime, priimek in telefonsko številko odgovorne osebe upravljavca skladišča in njena pooblastila.

(16) Izvod podpisanega načrta mora upravljavec skladišča na prostem izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je locirano skladišče. Pred izdelavo načrta lahko upravljavec skladišča zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi načrta.

(17) Upravljavec skladišča mora s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara izvedla intervencijo v tem skladišču, vsaj enkrat na tri leta izvesti vajo za primer izrednega dogodka.


(18) Upravljavec skladišča pred spremembo vrste ali količine skladiščenih odpadkov, ki vpliva na požarno varnost, zagotovi strokovno presojo, s katero se preveri ustreznost izvedenih ukrepov, ki vplivajo na stanje varstva pred požarom v objektu. Strokovno presojo lahko izdelata pooblaščen inženir s področja požarne varnosti.

(19) Če je zaradi spremembe iz prejšnjega odstavka potrebno spremeniti požarni načrt, ga upravljavec skladišča trdnih gorljivih odpadkov na prostem spremeni v treh mesecih po izvedeni spremembi in izvod podpisanega načrta izroči gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je locirano skladišče.


8. člen (zahteve za požarni zid)

(1) Požarna odpornost požarnih zidov, ki so del nosilne konstrukcije, mora biti najmanj REI 90, drugih pa najmanj EI90, požarni zid pa mora biti vsaj 1 m višji od skladiščenih odpadkov.

(2) Požarni zid med odpadki mora biti vsaj 1 m višji od skladiščenih odpadkov.

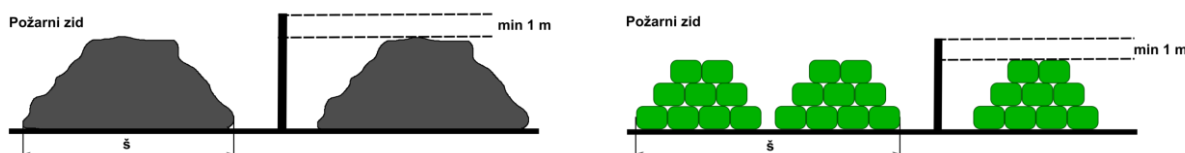

(3) Požarni zid med odpadki in stavbo mora biti tako visok, da sevanje toplote, ki se sprošča ob požaru, ne doseže zgornjega dela stavbe. Požarnega zidu ni treba zagotoviti v primerih, ko stavba s svojo požarno odpornostjo preprečuje prenos požara.

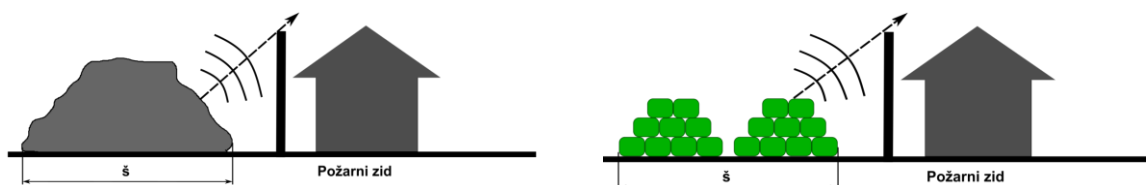

9. člen (zahteve za ravnanje z zajeto gasilno vodo)

(1) Za zadržane gasilne vode je treba zagotoviti:

- odvzem in analizo vzorca v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, glede na parametre, ki jih določi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih voda iz predpisa iz te alineje in so navedeni v načrtu ravnanja z gasilno vodo,
- pred odvajanjem v vode ali javno kanalizacijo čiščenje v ustrezni čistilni napravi tako, da niso presežene mejne vrednosti emisije snovi iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki se nanašajo na odvajanje industrijske odpadne vode v vode.

(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka je treba z zadržano gasilno vodo ravnati kot z odpadkom, kadar:

- čiščenje zadržane gasilne vode do predpisanih mejnih vrednosti tehnično ni izvedljivo ali
- so stroški čiščenja zadržane gasilne vode v ustrezni čistilni napravi nesorazmerno višji od stroškov njene obdelave v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

(3) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem način ravnanja z zajeto gasilno vodo določi v načrtu ravnanja z gasilno vodo, ki ga izdelata pred začetkom skladiščenja odpadkov na prostem in pri tem upošteva:

- značilnosti odpadkov in snovi, za katere se lahko predvidi, da bodo nastale ob gorenju teh odpadkov,
- pričakovane značilnosti onesnaženosti gasilne vode,

- pričakovane količine gasilne vode,
- seznam parametrov iz prve alineje prvega odstavka tega člena,
- predlog pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa iz prve alineje prvega odstavka tega člena glede ravnanja z gasilno vodo,
- mnenje upravljavca javne kanalizacije in/ali čistilne naprave, če je to ustrezno glede na predviden način izpusta gasilne vode.

(4) Seznam parametrov iz prve alineje prvega odstavka tega člena, predlog pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa iz pete alineje prejšnjega odstavka in mnenje upravljavca javne kanalizacije in/ali čistilne naprave iz šeste alineje prejšnjega odstavka, so priloge načrta ravnanja z gasilno vodo, ta pa je priloga načrta gospodarjenja z odpadki, načrta zbiranja odpadkov ali načrta ravnanja z odpadki.

(5) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem po požaru najpozneje v treh mesecih izdela poročilo o ravnanju z gasilno vodo. To poročilo je priloga poročila o prvih meritvah oziroma obratovalnem monitoringu odpadne vode iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda. Upravljavec skladišča odpadkov na prostem v treh dneh predloži poročilo o ravnanju z gasilno vodo ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju, na njuno zahtevo.

10. člen **(uporaba drugih ukrepov)**

(1) Ne glede na določbe prejšnjih členov te uredbe se pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem lahko uporabijo ukrepi iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu te uredbe ali ukrepi, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega inženirstva ob pogoju, da se z drugimi ukrepi zagotovi enaka stopnja požarne varnosti kot z ukrepi iz prejšnjih členov te uredbe.

(2) Z uporabo drugih ukrepov je treba preprečiti širjenje požara na druge skladiščene odpadke, na sosednje stavbe, zagotoviti hitro in varno evakuacijo prisotnih v skladišču, zagotoviti neoviran in varen dostop gasilskih in reševalnih enot ter omogočiti učinkovito posredovanje gasilskih enot.

(3) Druge ukrepe določi pooblaščen inženir s področja požarne varnosti z izdelavo načrta požarne varnosti.

(4) Načrt požarne varnosti, iz katerega mora nedvoumno izhajati, da je z drugimi ukrepi zagotovljena enaka ali višja stopnja požarne varnosti, kot z ukrepi iz prejšnjih členov te uredbe, je priloga načrta gospodarjenja z odpadki, načrta zbiranja odpadkov in načrta ravnanja z odpadki.

11. člen **(inšpekcijski nadzor)**

(1) Nadzor nad izvajanjem člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(2) Nadzor nad izvajanjem člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

12. člen **(kazenske določbe)**

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je izvorni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov, če:

1. skladišče odpadkov na prostem ne izpolnjuje zahtev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 4. člena,

2. pri gašenju odpadkov, za katere se uporablja kot gasilno sredstvo voda, ne ravna v skladu z drugim odstavkom 4. člena,
3. ravna ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 4. člena,
4. ne zagotovi, da morajo viri za zagotavljanje vode za gašenje izpolnjevati zahteve iz 1. do 4. alineje četrtega odstavka 4. člena,
5. ne zagotovi, da je lahko zračna razdalja od skladiščenih odpadkov do vira vode za gašenje iz drugega odstavka 4. člena največ 80 m,
6. ne zagotovi zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje gasilne vode v skladu z osmim odstavkom 4. člena,
7. ne zagotovi stacionaren ali premičen zadrževalni sistem, katerega prostornina mora zagotavljati prestrezanje in zadrževanje gasilne vode, ki bi nastala ob gašenju (deveti odstavek 4. člena),
8. ne ravna v skladu z desetim odstavkom 4. člena,
9. ne zagotovi, da skladišče odpadkov na prostem izpolnjuje tudi zahteve iz predpisov, ki urejajo graditev, požarno varnost ter varnost in zdravje pri delu (deseti odstavek 4. člena),
10. se v skladišču odpadkov na prostem skladišči snovi in predmete, ki niso odpadki (prvi odstavek 5. člena),
11. trdne gorljive odpadke skladišči izven skladišč odpadkov (drugi odstavek 5. člena),
12. se v skladišču odpadkov na prostem uporablja odprti ogenj ali se kadi (tretji odstavek 5. člena),
13. ne uredi in vzdržuje skladišče odpadkov na prostem v skladu s 1. do 8. točko prvega odstavka 6. člena,
14. se odpadki skladiščijo na prostem v nasprotju s 1. do 5. točko drugega odstavka 6. člena,
15. ne skladišči odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 6. člena,
16. ne ravna v skladu s četrnim odstavkom 6. člena,
17. ne določi osebo, ki je odgovorna za posredovanje ažurnih podatkov o vrsti in količini skladiščenih odpadkov na prostem gasilski ali drugi intervencijski enoti (peti odstavek 6. člena),
18. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 6. člena,
19. ukrepe varstva pred požarom ne načrtuje v skladu s prvim odstavkom 7. člena,
20. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 7. člena,
21. ne ravna v skladu s četrnim odstavkom 7. člena,
22. v skladišču trdnih gorljivih odpadkov na prostem ne zagotovi požarne varnosti v skladu s petim odstavkom 7. člena,
23. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 7. člena,
24. znotraj požarnih sektorjev niso oblikovana požarna polja v skladu s sedmim odstavkom 7. člena,
25. skladišče odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, glede na vrsto teh odpadkov, ni opremljeno z ustreznim vgrajenim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter ustreznim vgrajenim gasilnim sistemom (osmi odstavek 7. člena),
26. v skladišču odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do samovžiga, ne zagotovi načrta nadzora temperature odpadkov in ne vodi evidence o nadzoru temperature (deveti odstavek 7. člena),
27. za izbiro in namestitve gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov v skladišču odpadkov na prostem ne ravna v skladu z desetim odstavkom 7. člena,
28. zaposlene v skladišču ne usposablja za varstvo pred požarom v skladu z enajstim odstavkom 7. člena,
29. ne ravna v skladu z dvanajstim odstavkom 7. člena,
29. ne ravna v skladu s trinajstim odstavkom 7. člena,
30. ne ravna v skladu s štirinajstim odstavkom 7. člena,
31. ne ravna v skladu s petnajstim odstavkom 7. člena,
31. ne ravna v skladu s šestnajstim odstavkom 7. člena,
32. s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara izvedla intervencijo v skladišču, vsaj enkrat na tri leta ne izvede vajo za primer izrednega dogodka (sedemnajsti odstavek 7. člena),
33. pred spremembo vrste ali količine skladiščenih odpadkov, ki vpliva na požarno varnost, ne zagotovi strokovne presoje v skladu z osemnajstim odstavkom 7. člena,
34. ne ravna v skladu z devetnajstim odstavkom 7. člena,
35. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 8. člena,
36. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena,
37. ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 8. člena,
38. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 9. člena,
39. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 9. člena,
40. ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 9. člena,

- 41. ne ravna v skladu s četrnim odstavkom 9. člena,
- 42. ne ravna v skladu s petim odstavkom 9. člena,
- 43. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 16. člena,
- 44. ne ravna v skladu s sedmim odstavkom 16. člena.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je izvorni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

13. člen **(kazenska določba za izvirnega povzročitelja odpadkov)**

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je izvorni povzročitelj odpadkov, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 16. člena.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je izvorni povzročitelj odpadkov.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

14. člen **(kazenska določba za zbiralca odpadkov)**

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zbiralec odpadkov, če ravna v nasprotju s tretjim in četrnim odstavkom 16. člena.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je zbiralec odpadkov.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

15. člen **(kazenska določba za obdelovalca odpadkov)**

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je obdelovalec odpadkov, če ravna v nasprotju s petim odstavkom 16. člena.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je obdelovalec odpadkov.

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

16. člen **(prehodna določba)**

(1) Izvirni povzročitelji, ki na dan uveljavitve te uredbe začasno skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem, mora načrt gospodarjenja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, prilagoditi zahtevam iz te uredbe najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.

(2) Izvirni povzročitelji, ki na dan uveljavitve te uredbe začasno skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem, mora skladiščenje odpadkov prilagoditi zahtevam iz te uredbe najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe.

(3) Zbiralec, ki na dan uveljavitve te uredbe predhodno skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem, mora ne glede na izdano potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov skladiščenje odpadkov prilagoditi določbam te uredbe najpozneje v šestih mesecih. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe.

(4) Če je zaradi prilagoditve zahtevam te uredbe potrebna sprememba načrta zbiranja odpadkov, mora zbiralec ne glede na določbe predpisa, ki ureja odpadke, vložiti vlogo za spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev.

(5) Izvajalec obdelave, ki na dan uveljavitve te uredbe skladišči trdne gorljive odpadke v skladišču odpadkov na prostem, mora ne glede na izdano okoljevarstveno dovoljenje skladiščenje odpadkov prilagoditi določbam te uredbe najpozneje v šestih mesecih. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe.

(6) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe občino, na področju katere ima to skladišče, seznaniti z vrstami in največjimi količinami skladiščenih odpadkov v skladu s šestim odstavkom 6. člena te uredbe.

(7) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe požarni načrt iz petnajstega odstavka 7. člena te uredbe izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju skladišča.

(8) Kadar prilagoditev zahtevam te uredbe zahteva gradnjo, upravljavec skladišča odpadkov na prostem pregleda in če je potrebno spremeni požarni red, požarni načrt in načrt ravnanja z gasilno vodo in jih najkasneje v enem mesecu po izvedeni gradnji izroči gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju skladišča odpadkov na prostem.

(9) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.

17. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2018-2550-0079

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.
Predsednik